

## Elektrická požární signalizace Spouštěcí souprava 6362



- Souprava s veškerým potřebným vybavením pro vytvoření spouštěcího zařízení.

### Obecně

6362 je souprava, jejímž sestavením se vytvoří provazový výtah pro hlásič a jeho patici, např. hlásič 4401 v patici 3312.

### Souprava

Souprava se skládá z následujícího vybavení:

- Ochranný kryt hlásiče (6360)
- Zajišťovací podpěra (na konec lanka a zavěšení; na obrázku nahoře není zobrazena)
- 20 m lanka (polyesterové Ø 2 mm)
- Kovová destička
- Dva šroubky (k upevnění patice)
- Dva provlékácí šroubky (pro lanko)
- Dva vruty (k upevnění zajišťovací podpěry)
- Krabice se svorkovnicí (s pěti svorkami)
- Svorka na kabel (pro krabici)
- Svorka na lanko (k fixaci lanka)
- Svorka na kabel (k uchycení kabelu)

### Použití


Provazový výtah se používá s jakýmkoliv tepelnými nebo kouřovými hlásiči Panasonic zapojenými v patici, dovolující uživateli zpřístupnit hlásič namontovaný v nedostupných výškách tak, aby bylo možné provádět zkoušky činnosti hlásičů, kontroly provozuschopnosti, jejich výměnu apod.

## Typové číslo


6362

Spouštěcí souprava (hlásiči a patice nejso součástí dodávky.)

### Vyobrazení instalace

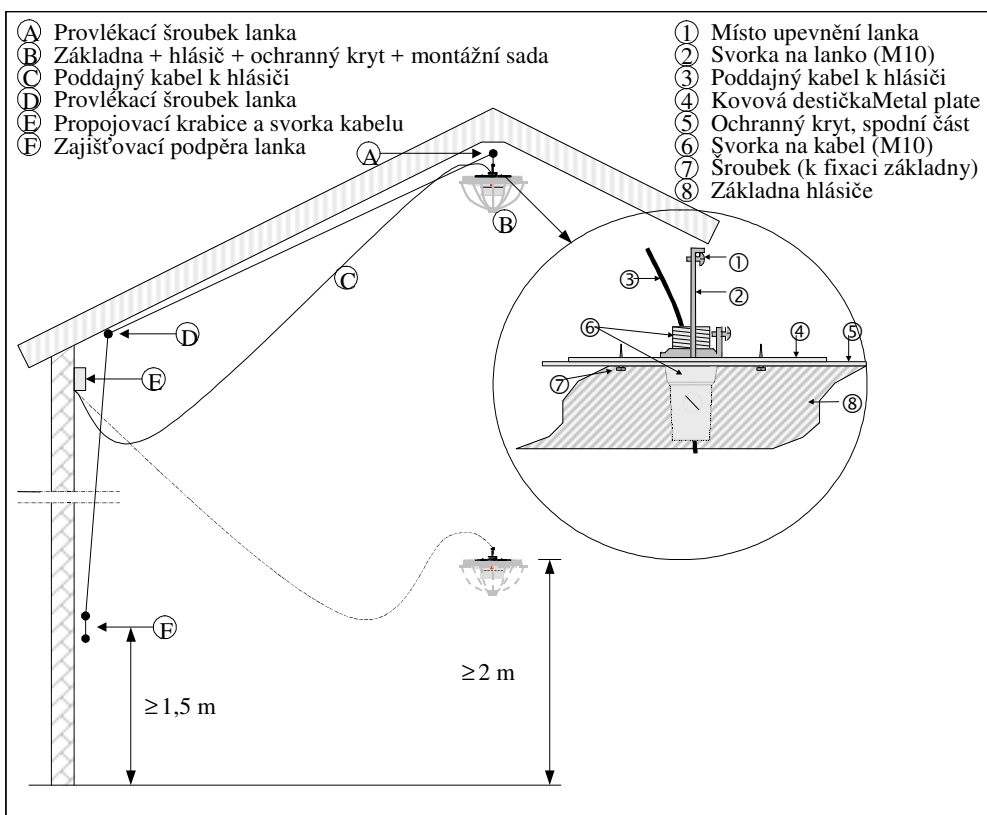

### Pokyny k připojení

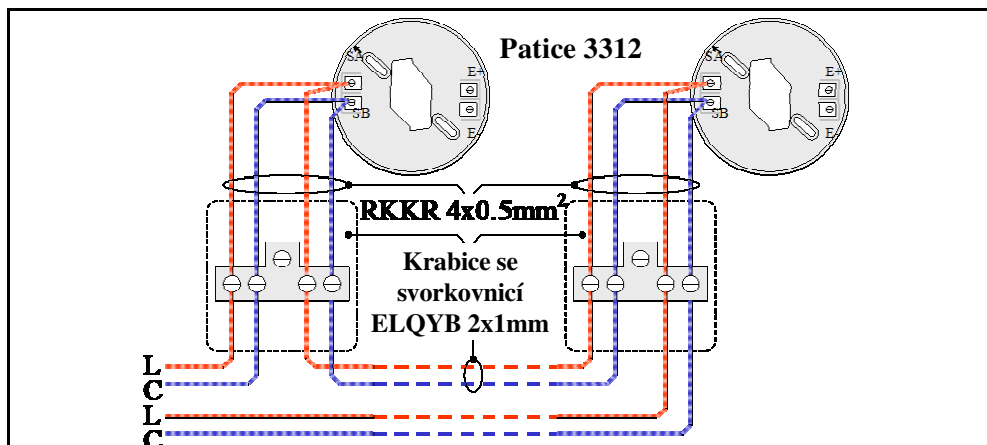

Příklad zobrazující připojení analogové patice 3312 ke smyčce COM. Lze použít jakoukoliv patici typu 3312F, 3312FL nebo 4313. Sada může být rovněž použita pro neadresnou patici 2324. Připojení proveďte podle přiloženého letáku.

## Technické údaje

Hmotnost (g)

~500

Veškeré technické údaje a vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího oznámení vyplývající z nepřetržitého vývoje a inovace.

Katalogový list	Datum vydání	Revize / datum revize
MEW6362	2002-12-11	4 / 2019-04-01