

Elektrická požární signalizace Spouštěcí souprava 6362



- Souprava s veškerým potřebným vybavením pro vytvoření spouštěcího zařízení.

Obecně

6362 je souprava, jejíž sestavením se vytvoří provazový výtah pro hlásič a jeho patici, např. hlásič 3304 v patici 3312.

Souprava

Souprava se skládá z následujícího vybavení:

- Ochranný kryt hlásiče (6360)
- Zajišťovací podpěra (na konec lanka a zavěšení; na obrázku nahoře není zobrazena)
- 20 m lanka (polyesterové Ø 2 mm)
- Kovová destička
- Dva šroubky (k upevnění patice)
- Dva provlékácí šroubky (pro lanko)
- Dva vruty (k upevnění zajišťovací podpěry)
- Krabice se svorkovnicí (s pěti svorkami)
- Svorka na kabel (pro krabici)
- Svorka na lanko (k fixaci lanka)
- Svorka na kabel (k uchycení kabelu)

Použití


Provazový výtah se používá s jakýmkoliv tepelnými nebo kouřovými hlásiči Panasonic zapojenými v patici, dovolující uživateli zpřístupnit hlásič namontovaný v nedostupných výškách tak, aby bylo možné provádět zkoušky činnosti hlásičů, kontroly provozuschopnosti, jejich výměnu apod.

Typové číslo

6362

Spouštěcí souprava (hlásič a patice nejsou součástí dodávky.)

Vyobrazení instalace

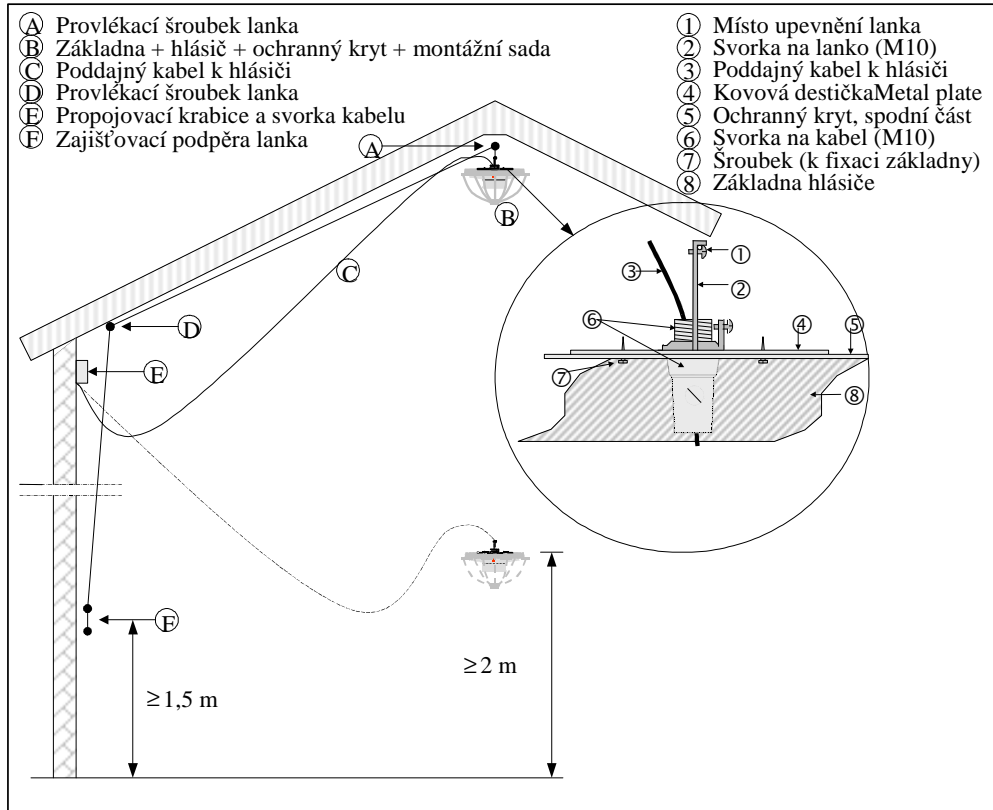

Pokyny k připojení

Příklad zobrazující připojení analogové patice 3312.

Technické údaje

Hmotnost (g)	~500
--------------	------

Všechny technické údaje a vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího oznámení vyplývajících z nepřetržitého vývoje a inovace.

Katalogový list	Datum vydání	Revize / datum revize
MEW6362	2002-12-11	2 / 2006-08-31